

SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE DETAIL OF COLUMN BOSOM ℄s — TYPE J | DATE 3-12-69

REVISIONS

COLUMN No.	ELEVATION OF PLATES							
	NORTH		SOUTH		EAST		WEST	
	TOP ℄	BOTT. ℄	TOP ℄	BOTT. ℄	TOP ℄	BOTT. ℄	TOP ℄	BOTT. ℄
K47-53					331'-0"	293'-0"	331'-0"	293'-0"
K47-54	331'-0"	293'-0"	331'-0"	293'-0"				
K49-4					292'-9"	289'-0"	292'-9"	289'-0"
K49-54					331'-0"	293'-0"	331'-0"	293'-0"
K49-55	331'-0"	293'-0"	331'-0"	293'-0"				
K51-55					331'-0"	283'-0"	331'-0"	283'-0"
K53-54					331'-0"	283'-0"	331'-0"	283'-0"
K53-55					↕	↕	↕	↕
K53-56								
K53-57					331'-0"	283'-0"	331'-0"	283'-0"

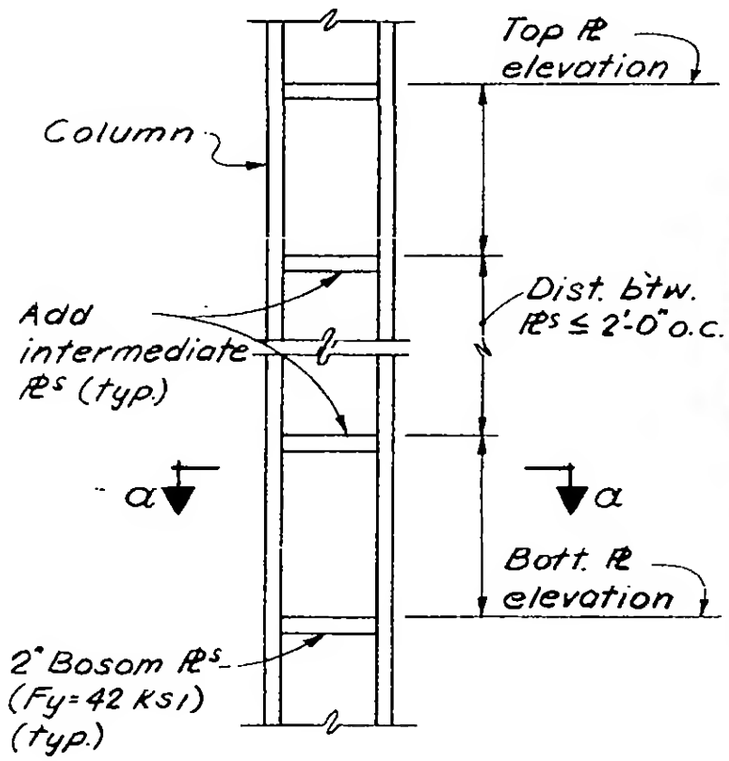

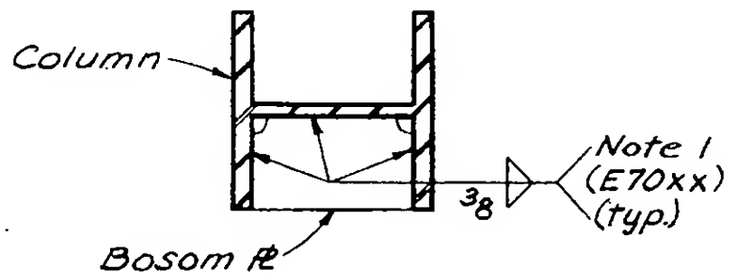

Section a-a

NOTE:-

1. Use ½" weld on either column flanges or web when the thickness exceeds 2¼".
2. Where beom occurs, the interrupted ℄ may be omitted.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.

REVIEWED E.L.

10-JK4-16