
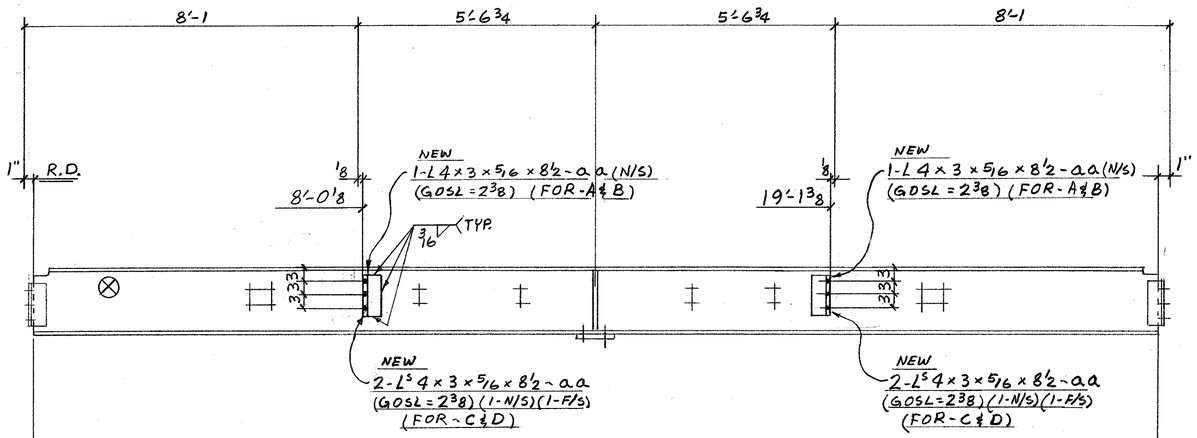


ADDITIONAL WORK TO

7 ~ BEAMS ~ A4449
ONE ~ BEAM ~ B4449
10 ~ BEAMS ~ C4449
10 ~ BEAMS ~ D4449

W 13 3/8 x 6 3/4 x 14 @ 30 x 27'-1 1/2

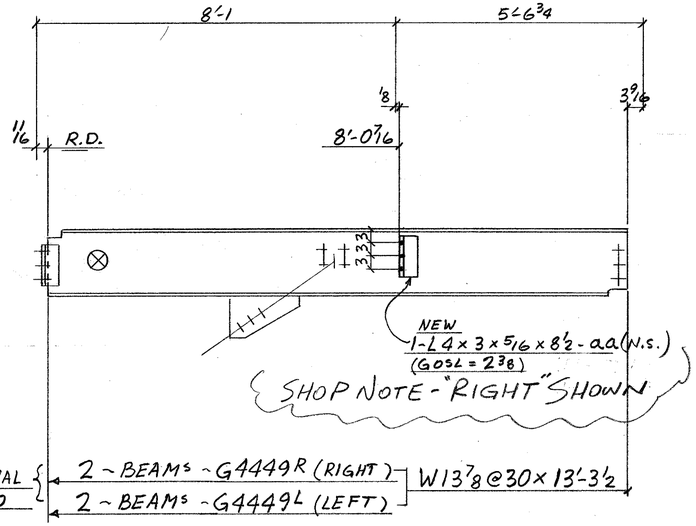


SHOP NOTE - "RIGHT" SHOWN

ADDITIONAL WORK TO

2 ~ BEAMS ~ G4449R (RIGHT)
2 ~ BEAMS ~ G4449L (LEFT)

W13 7/8 @ 30 x 13'-3 1/2

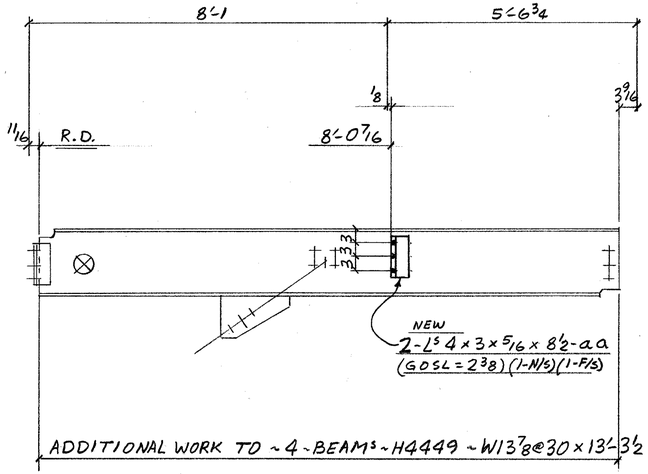

ADDITIONAL WORK TO ~ 4 ~ BEAMS ~ H4449 ~ W13 7/8 @ 30 x 13'-3 1/2

FINISH
CLEANING: SSPC-SP6
PRIMER: TNEMEC VERSARE PRIMER
4-55 (RED) 3 MILS DRY
TOP COAT: TNEMEC TNEME-GARD
80-2050 (GREY) 3 MILS DRY
REQ. # 21255

CHARGE TIME TO X68

USE E70 SERIES ELECTRODES
REF. DWG. E46

May 23/86 E
May 9/86

REVISED			
DATE ____ BY ____	OPEN HOLES 15/16 ϕ	ADDITIONAL WORK TO BEAMS	FRANKEL STEEL LIMITED
DATE ____ BY ____	PAINT ____	COOLING TOWER SUPPORT 46TH FLR.	220 ATTWELL DRIVE UNIT 1 REXDALE, ONTARIO M9W 5B2
DATE ____ BY ____	ERECTED BY ____	7 WORLD TRADE CENTER	SQUAD F.R.
DATE ____ BY ____	FIELD PAINT ____	TISHMAN CONSTRUCTION — CUSTOMER	MADE BY SF DATE MAY 7/86 CHKD. BY G.G DATE 86/05/09
DATE ____ BY ____	INSPECTION ____	EMERY ROTH & SONS P.C. — ARCHITECT	CONT. No. 84-153 SHEET 9201
		IRWIN G. CANTOR P.C. — ENGINEER	